



ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 12212/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

583
PAGINA
3

Andreza Santos <licitacoes@ragtech.com.br>

3 de janeiro de 2024 às 17:03

Para: pregao@horizonte.ce.gov.br

Cc: "Supervisor de licitações, Felipe Teixeira" <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Prezado(s),

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 17/01, às 08h30, mais especificamente o itens 18 e 20 - Estabilizadores.

Conforme Edital: "Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual quer pessoa poderá impugnar este Edital.."

Acontece que nos descritivos dos produtos não consta a presença da **NBR 14373**. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, **é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373**.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segundo Art. 2º, da Portaria nº 262/2007, do INMETRO:

"Art. 2º Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação **compulsória** dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW.

*Parágrafo Único: Será passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na **NBR 14373:2006**, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros."*
(grifo nosso)

- Segue em anexo nossos Certificados referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.
- Segue em anexo deferimentos e aplicações desta norma em diversos processos.
- Segue NBR14373 na íntegra para análise.
- Segue Portaria nº 262/2007 na íntegra para análise.
- Segue lista de modelos certificados pelo INMETRO referente a NBR14373.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

À disposição.

--

Atenciosamente,



ANDREZA SANTOS
LICITAÇÕES


Fone. 11 2147.3081

PABX. 11 2147.3000

ragtech.com.br



LANÇAMENTO
NOBREAK
Tank way








O NOBREAK IDEAL PARA
SEGURANÇA ELETRÔNICA!

- LONGA AUTONOMIA
- GERENCIAMENTO SNMP

900VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA



7 anexos

-  27_04_30_NBR14373_SIDE LASER.pdf
1158K
-  23_10_27_NBR14373_SENSE.pdf
1200K
-  26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf
988K
-  NBR14373-2006 - Estabilizadores de tensão de corrente alternada.pdf
905K
-  Portaria 262.2007 - Compulsório.pdf
333K
-  Modelos certificados NBR14373.pdf
2332K
-  Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf
1095K

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: INF-12404
Certificate

Revisão: 10
Review

Solicitante:
Applicant

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Estrada Alberto Hinoto, 6757 – Predio 3 – Jardim Una
08586-260 – Itaquaquetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fabricante:
Manufacturer

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Estrada Alberto Hinoto, 6757 – Predio 3 – Jardim Una
08586-260 – Itaquaquetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme Portaria Inmetro n.º 61/2022 com avaliação por ensaio de tipo, auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR 14373:2006
Portaria Inmetro n.º 61 de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO.

Produto:
Product

ESTABILIZADOR DE TENSÃO
Família SIDE LASER
Certificação por família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 30/04/2009.
Esta revisão é válida de 18/01/2023 até 30/04/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 18.01.2023 15:23:04 +0000



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: **INF-12404**
Certificate

Revisão: **10**
Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
01	Ragtech	SDL 300 M1	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053392
02	Ragtech	SDL 300 NET M1	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053422
03	Ragtech	SDL 300 M2	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053408
04	Ragtech	SDL 300 NET M2	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053439
05	Ragtech	SDL 300 TI	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053415
06	Ragtech	SDL 300 NET TI	Potência Nominal: 300 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053446
07	Ragtech	SDL 500 M1	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053514

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil não possuem validade jurídica, sendo necessárias as respectivas assinaturas eletrônicas em conformidade com o disposto no art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/840208141679140998>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: **INF-12404**
Certificate

Revisão: **10**
Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
08	Ragtech	SDL 500 NET M1	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053644
09	Ragtech	SDL 500 M2	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053521
10	Ragtech	SDL 500 NET M2	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053552
11	Ragtech	SDL 500 TI	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A Classe I – 60Hz Gabinete plástico	7897072053804
12	Ragtech	SDL 500 NET TI	Potência Nominal: 500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053569
13	Ragtech	SDL 600 M1	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053576
14	Ragtech	SDL 600 NET M1	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053606


Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/840208141679140998>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das declarações em forma impressa.



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: INF-12404
Certificate

Revisão: 10
Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
15	Ragtech	SDL 600 M2	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053583
16	Ragtech	SDL 600 NET M2	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053613
17	Ragtech	SDL 600 TI	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053590
18	Ragtech	SDL 600 NET TI	Potência Nominal: 600 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053620
19	Ragtech	SDL 1000 M1	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053811
20	Ragtech	SDL 1000 NET M1	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053712
21	Ragtech	SDL 1000 M2	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053842

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/840208141679140998>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das declarações em forma impressa.



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: INF-12404
Certificate

Revisão: 10
Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
22	Ragtech	SDL 1000 NET M2	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220V~ Corrente Nominal: 4,5A Classe I – 60Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053729
23	Ragtech	SDL 1000 TI	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico	7897072053798
24	Ragtech	SDL 1000 NET TI	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete plástico Protetor para telefone / fax	7897072053743

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/840208141679140998>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das declarações em forma impressa.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity



Certificado: INF-12404

Certificate

Revisão: 10

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

Relatório de Ensaios 60428999 001 – 11/12/2020.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Relatório de auditoria PO 0486-20, realizada em 27/10/2020.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

27115250.

Especificações:

Description

Não aplicável

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 27/10/2009

Review

Certificação Inicial.

01 – 09/03/2010

Extensão.

02 – 16/11/2010

Alteração da denominação da família.

03 – 30/05/2011

Revalidação.

04 – 24/05/2013

Revalidação.

05 – 12/05/2015

Revalidação.

06 – 17/04/2017

Revalidação;

07 – 17/07/2019

Revalidação;

08 – 21/10/2020

Alteração de endereço;

09 – 19/04/2021

Revalidação, atualização de nomenclatura e marca.

10 – 18/01/2023

Adequação do processo para a Portaria Inmetro n.º 61/22 com alteração da validade para 6 anos.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/840208141679140998>



Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil não possuem validade jurídica, sendo exigida a forma de papel.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: INF-12405

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 07

Review ♦ Revisión:

Válido até: 27/10/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 27/10/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

ESTABILIZADOR DE TENSÃO

Família: SENSE

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

RGT ELETRÔNICA EIRELI

Est. Alberto Hinoto, 6757 – Prédio 3 – Jardim Una

08586-260 – Itaquaquetuba – SP

CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

RGT ELETRÔNICA EIRELI

Est. Alberto Hinoto, 6757 – Prédio 3 – Jardim Una

08586-260 – Itaquaquetuba – SP

CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

RGT ELETRÔNICA EIRELI

Est. Alberto Hinoto, 6757 – Prédio 3 – Jardim Una

08586-260 – Itaquaquetuba – SP

CNPJ: 05.943.957/0001-95

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 14373:2006

Portaria nº 262 de 12 de julho de 2007 do INMETRO.

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme NBR 14373:2006 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação do acompanhamento a cada 06 meses com auditoria de fábrica e ensaios (parciais ou de tipo conforme definido no RAC específico).

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaio e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

Relatório N.º BR21D33F 002 - Emitido em 02/07/2021

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Relatório N.º 040-2021-05-000348 - Auditoria realizada em 25/05/2021.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".


Este certificado está vinculado à proposta 27125264 / 19/04/2021.

Igor Moreno
Local Field Manager

"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/131992618734677156>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das produzidas em forma física, nos termos do art. 9º, do Lei nº 11.418, de 14 de maio de 2002, e do art. 1º da Lei nº 11.418, de 14 de maio de 2002.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: INF-12405

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 07

Review ♦ Revisión:

Válido até: 27/10/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 27/10/2021

Issued ♦ Emitido:

Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
Ragtech	SE 1000 M1	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 - 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035411
Ragtech	SE 1000 M2	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035428
Ragtech	SE 1000 TI	Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035435
Ragtech	SE 1500 M1	Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 13,0 A / 11,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035442
Ragtech	SE 1500 M2	Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 6,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035459
Ragtech	SE 1500 TI	Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V / 220 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 13,0 A / 11,8 A / 6,8 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035503
Ragtech	SE 2000 M1	Potência Nominal: 2.000 VA Tensão de entrada: 115 – 127 V~ Tensão de saída: 115 V~ Corrente Nominal: 18,0 A / 16,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035473
Ragtech	SE 2000 M2	Potência Nominal: 2.000 VA Tensão de entrada: 220 V~ Tensão de saída: 220 V~ Corrente Nominal: 11,0 A Classe I – 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico	7897072035480

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00: 27/10/2009 – Certificação Inicial;

Revisão 06: 15/10/2019 – Revalidação;

Revisão 07: 20/10/2021 – Revalidação, atualização de nomenclatura e exclusão de modelos.



Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 20.10.2021 19:55:04 +0000

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das produzidas em forma física.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/131992618734677156>

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Certificado:
Certificate

INF-12406
Revisão: 08
Revision

Manutenção nº 04 de 09
Maintenance number

Data de Emissão: 21/08/2008
Date of issue

Validade: 21/08/2026
Validity

Solicitante:
Applicant

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Est. Alberto Hinoto, 6757 – Predio 3 – Jardim Una
08586-260 – Itaquaquetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fabricante:
Manufacturer

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Est. Alberto Hinoto, 6757 – Predio 3 – Jardim Una
08586-260 – Itaquaquetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

RGT ELETRÔNICA EIRELI
Est. Alberto Hinoto, 6757 – Predio 3 – Jardim Una
08586-260 – Itaquaquetuba – SP
CNPJ: 05.943.957/0001-95

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme Portaria Inmetro n.º 61/2022 com avaliação por ensaio de tipo, auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR 14373:2006
Portaria Inmetro n.º 61 de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO.

Produto:
Product

ESTABILIZADOR DE TENSÃO
Família SIDE WAY
Certificação por família.

A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, foi realizada a etapa de manutenção da certificação acima relacionada, conforme os requisitos aplicáveis da portaria referenciada, portanto, mantida a certificação.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declares that, the steps of certification maintenance stated above was performed, according to applicable requirements of the mentioned Decree, and thus, being maintained the certification.

Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 23.08.2022 20:35:56 +0000



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance



Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
RGT	SDW 300 M1	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 115-127 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 2,6/2,4 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053002
RGT	SDW 300 M1s	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 115 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 2,6 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053019
RGT	SDW 300 M2	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 1,8 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053026
RGT	SDW 300 TI	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 115-127/220 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 2,6-2,4/1,8 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053033
RGT	SDW 300 NET M1s	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 115 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 2,6 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/fax	7897072053057
RGT	SDW 300 NET M2	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 1,8 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/fax	7897072053064
RGT	SDW 300 NET TI	Potência Nominal: 300 VA – Tensão de entrada: 115-127/220 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 2,6-2,4/1,8 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/fax	7897072053071
RGT	SDW 500 M1s	Potência Nominal: 500 VA – Tensão de entrada: 115 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 4,3 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053170
RGT	SDW 500 M2	Potência Nominal: 500 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 2,3 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053187
RGT	SDW 500 NET M1s	Potência Nominal: 500 VA – Tensão de entrada: 115 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 4,3 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/fax	7897072053217
RGT	SDW 500 NET M2	Potência Nominal: 500 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 2,3 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/fax	7897072053224
RGT	SDW 700 M1	Potência Nominal: 700 VA – Tensão de entrada: 115-127 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 6,1/5,5 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053231
RGT	SDW 700 M2	Potência Nominal: 700 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 3,2 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053248
RGT	SDW 1000 M1	Potência Nominal: 1000 VA – Tensão de entrada: 115-127 V~ – Tensão de saída: 115 V~ – Corrente Nominal: 8,7/7,9 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053279
RGT	SDW 1000 M2	Potência Nominal: 1000 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 4,5 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico	7897072053286
RGT	SDW 1000 NET M2	Potência Nominal: 1000 VA – Tensão de entrada: 220 V~ – Tensão de saída: 220 V~ – Corrente Nominal: 4,5 A – Classe I – 60 Hz – Gabinete plástico – Protetor para telefone/Fax	7897072053293

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pelo ICP-Brasil são consideradas autênticas, nos termos do art. 10, § 1º da Lei nº 11.743, de 17 de fevereiro de 2008.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/128567528352641936>



TÜVRheinland®
Precisely Right.



Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
Relatório de ensaios BR221X5Y 001, emitido em 05/07/2022.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Relatório de Auditoria de Fábrica 040-2022-05-001468 001, realizada em 16/05/2022.
Relatório de Auditoria de Tratamento de Reclamações 040-2022-05-001468 002, realizada em 17/05/2022.

Vencimento da próxima manutenção:
Next maintenance date

21/02/2023.

Observação:
Observation

Não aplicável


Esta confirmação está vinculada ao projeto:
This confirmation is related to project

P00195435 / 27125264 / 72430498.

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews and Date

Revisão: 00 – 23/08/2022 Emissão.
Review

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/1285667528352641936>

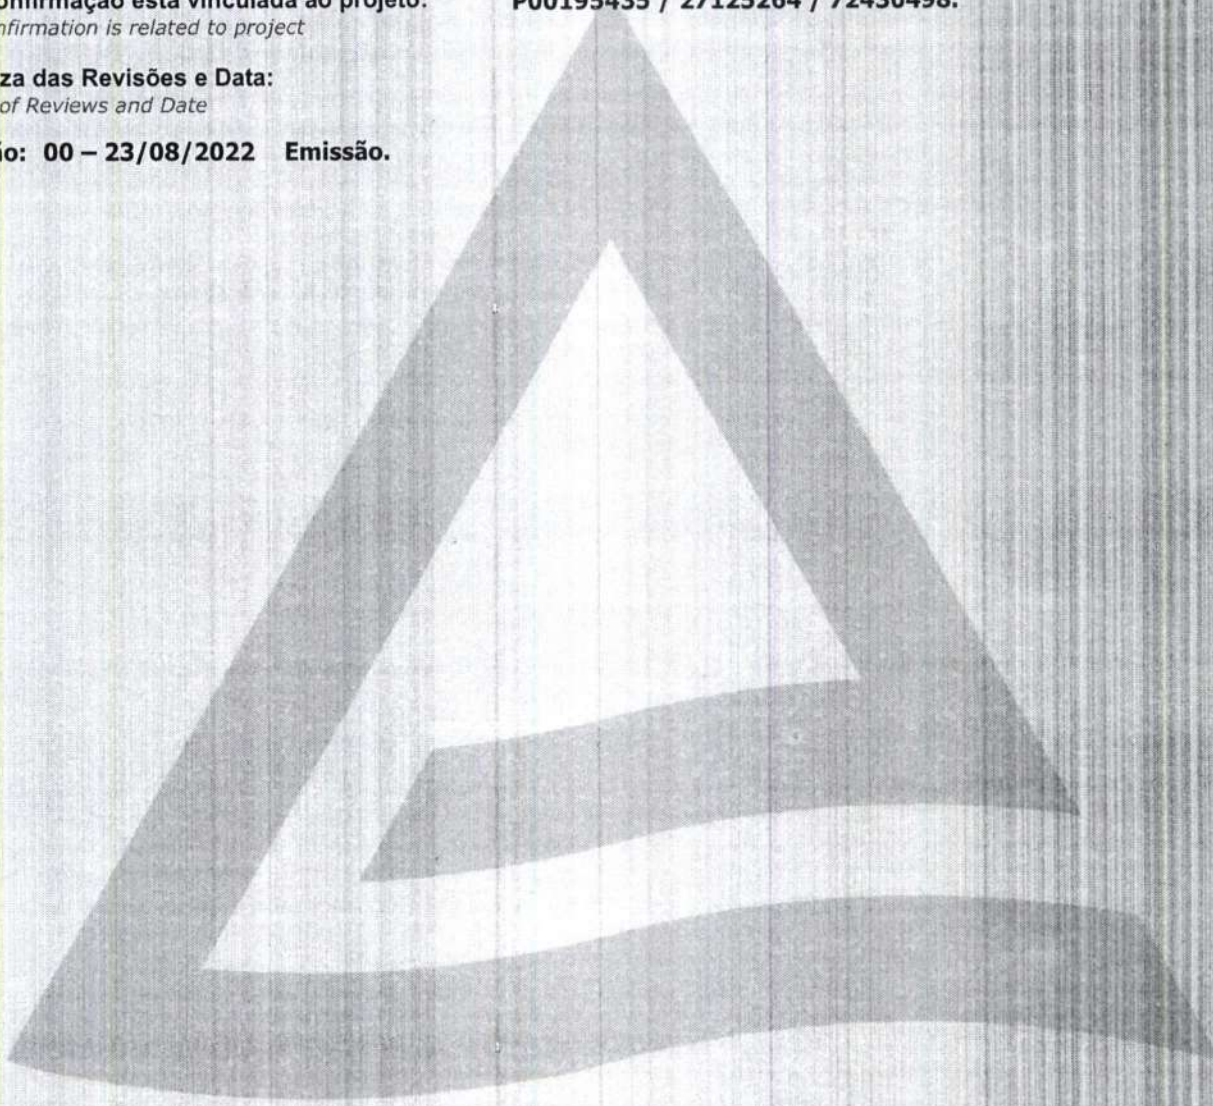

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil possuem a mesma validade jurídica das declarações em forma física, nos termos do art. 910 da Lei nº 11.404 de 10 de junho de 2002. P. Adm. Fl. 11



BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Resultado da Consulta:

16 Certificado(s)

72 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 221.001/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 06/10/2021 **Validade:** 06/10/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03762480000205	FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 85 A - - DIST. IND. PIRES - EXTREMA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
LEXMAN	0030300001 (7993)	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
LEXMAN	0030400001 (7995)	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
FORCE LINE	7993	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY - APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
LEXMAN	7995	NÃO	FAMÍLIA 03 - ETERNITY APARELHO CLASSE I, IPX0 POTÊNCIA: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 221.002/21 **Tipo:** Produto **Emissão:** 02/12/2021 **Validade:** 02/12/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
03762480000205	FORCE LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 85 A - - DIST. IND. PIRES - EXTREMA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FORCE LINE	7973	NÃO	FAMÍLIA 01 - EVOLUTION III APARELHO CLASSE I, IPX0 POTÊNCIA: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ
FORCE LINE	7982	NÃO	FAMÍLIA 01 - EVOLUTION III APARELHO CLASSE I, IPX0 - POTÊNCIA: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V / 220 V, 60 HZ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, 60HZ

Certificador: NCC **Nº Certificado:** NCC 21.06926 **Tipo:** Produto **Emissão:** 11/05/2021 **Validade:** 11/05/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	------------------

06043130000198 COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E ELETRONICA LTDA

COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E EL

AV. DR. MESSIAS BARROS, 1300/1515 - - DISTRITO INDUSTRIAL - VARGINHA, MG - BRASIL

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
COLETEK	EXS II POWER T 1000VA E-220/115V AUTOM. S 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V / 220 V 1000 W / 1000 VA 8.7/4.6 A 60 HZ
COLETEK	EXS II POWER T 500VA E-220/115V AUTOM. S 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V / 220 V 500 W / 500 VA 4.35/2.3 A 60 HZ

Certificador: NCC **Nº Certificado:** NCC 21.08915 **Tipo:** Produto **Emissão:** 16/09/2021 **Validade:** 16/09/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
06043130000198	COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E ELETRONICA LTDA	COLECAO IND. E COM. DE INF., TELEC. E EL	AV. DR. MESSIAS BARROS, 1300/1515 - - DISTRITO INDUSTRIAL - VARGINHA, MG - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA BIV MAN/115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115/220 V 60 HZ 300 W / 300 VA 2.6/1.36 A 115 V ± 6 %
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA MONO 115V - 115V	NÃO	ESTABILIZADOR - 115 V 60 HZ 300 W / 300 VA 2.6 A 115 V ± 6 %
COLETEK	ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA MONO 220V - 220V	NÃO	ESTABILIZADOR - 220 V 60 HZ 300 W / 300 VA 1.36 A 220 V ± 6 %

Certificador: TUVB **Nº Certificado:** INF-12404 **Tipo:** Produto **Emissão:** 30/04/2009 **Validade:** 30/04/2027 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 - PRÉDIO 3 - UNA, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RAGTECH	SDL 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 4,5 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RGT	SDL 1000 M2 NET 1000VA	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - TENSÃO DE SAÍDA: 220V- - CORRENTE NOMINAL: 4,5 A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO (PRETO OU PRATA/PRETO OU GELO OU AZUL) PROTETOR PARA TELEFONE / FAX *
RAGTECH	SDL 1000 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220V- - CORRENTE NOMINAL: 4,5 A Û CLASSE I Û 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 1000 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO

RAGTECH	SDL 300 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 300 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 1,8 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 300 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 1,8 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 300 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 2,3 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 500 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 2,3 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 500 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 3,0 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO
RAGTECH	SDL 600 NET M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A Û CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX

RAGTECH	SDL 600 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 3,0 A / 0 CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 600 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX
RAGTECH	SDL 600 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 Û 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A CLASSE I Û 60 HZ GABINETE PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: INF-12405 Tipo: Produto Emissão: 21/01/2010 Validade: 27/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 - PRÉDIO 3 - UNA, ---, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
RAGTECH	SE 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 4,5 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1000 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 13,0 A / 11,8 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 6,8 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 1500 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 V / 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 13,0 A / 11,8 A / 6,8 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 2000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 V- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V- CORRENTE NOMINAL: 18,0 A / 16,0 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO
RAGTECH	SE 2000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA TENSÃO DE ENTRADA: 220 V- TENSÃO DE SAÍDA: 220 V- CORRENTE NOMINAL: 11,0 A CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: INF-12406 Tipo: Produto Emissão: 21/08/2008 Validade: 21/08/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05943957000195	RGT ELETRÔNICA EIRELI	RGT ELETRÔNICA EIRELI	ESTRADA ALBERTO HINOTO, 6757 – PRÉDIO 3 – UNA, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
RGT	SDW 1000 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 8,7A / 7,9A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 1000 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 1000 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 4,5A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE/FAX		
RGT	SDW 300 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 300 M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RAGTECH	SDW 300 M1S NET 300VA	NÃO	ESTABILIZADOR DE TENSÃO		
RGT	SDW 300 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 300 NET M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE/FAX		
RGT	SDW 300 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 300 NET TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 / 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A / 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 300 TI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 / 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 2,6A / 2,4A / 1,8A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~ CORRENTE NOMINAL: 2,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
RGT	SDW 500 NET M1S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ CORRENTE NOMINAL: 4,3A – CLASSE I – 60HZ GABINETE PLÁSTICO PROTETOR PARA TELEFONE / FAX		
RGT	SDW 500 NET M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V~ – TENSÃO DE SAÍDA: 220V~		



CORRENTE NOMINAL: 2,3A -
CLASSE I - 60HZ GABINETE
PLÁSTICO PROTETOR PARA
TELEFONE / FAX

RGT	SDW 700 M1	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 700VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V - 127V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - CORRENTE NOMINAL: 6,1A / 5,5A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO
RGT	SDW 700 M2	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 700VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V - - TENSÃO DE SAÍDA: 220V - CORRENTE NOMINAL: 3,2A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 13.1749 Tipo: Produto Emissão: 07/11/2013 Validade: 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, -- -, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, ---, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, ---, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 -- ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300BI 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115/127 / 220V - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - CORRENTE NOMINAL: 2,8/2,3/1,5A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0501 Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, -- -, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, ---, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, ---, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 -- ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V - - TENSÃO DE SAÍDA: 115V - CORRENTE NOMINAL: 2,5A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO		
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 220	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 300VA TENSÃO DE ENTRADA: 220V - - TENSÃO DE SAÍDA: 220V - CORRENTE NOMINAL: 1,5A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0502 Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 21/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, -- -, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE

52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	REVOLUTION SPEEDY µSP500S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V-- TENSÃO DE SAÍDA: 115V- CORRENTE NOMINAL: 4,6A - CLASSE I - 60HZ GABINETE PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0862 Tipo: Produto Emissão: 28/05/2014 Validade: 20/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	PROGRESSIVE III ?AP2000S	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V- CORRENTE NOMINAL: 17,0A - CLASSE I - 60HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0863 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade: 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SMS	PROGRESSIVE III ?AP 2000BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V-- TENSÃO DE SAÍDA: 115 V-- CORRENTE NOMINAL: 19,6/17,4/10,2 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE METÁLICO COM FRONTAL PLÁSTICO		

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0867 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2014 Validade: 28/07/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

SMS PROGRESSIVE III AP 500BI NÃO

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA
 TENSÃO DE ENTRADA: 115V /
 220V~ TENSÃO DE SAÍDA: 115V~
 CORRENTE NOMINAL: 5,1A / 2,9A
 - CLASSE II - 60HZ GABINETE
 METÁLICO COM PAINEL
 PLÁSTICO



Certificador: TUVB Nº Certificado: TUV 14.0868 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade: 15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SMS	PROGRESSIVE III U 600BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ - CORRENTE NOMINAL: 5,7/5,1/3,0 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE METÁLICO COM FRONTAL PLÁSTICO
SMS	PROGRESSIVE III UP 1000BI	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115V~ - CORRENTE NOMINAL: 9,5/8,5/5,0 A - CLASSE I - 60 HZ GABINETE METÁLICO COM PAINEL PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: TUV 15.1236 Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade: 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP1000S 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115 V~ - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V~ - CORRENTE NOMINAL: 8,8 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE PLÁSTICO

Certificador: TUVB Nº Certificado: TUV 15.1237 Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade: 06/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22003247000102	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO NORDESTE LTDA	ARPENE - ARACAJU PRODUTOS ELETRÔNICOS DO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 3615, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139000105	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA 145, BLOCO1, - - - , - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
52618139002221	LEGRAND BRASIL LTDA.	LEGRAND BRASIL LTDA	RUA GERSON ANDREIS, 1255 - DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
52618139003031	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.	AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
SMS	REVOLUTION SPEEDY ?SP500BI 115	NÃO	POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V- AUTOMÁTICO - TENSÃO DE SAÍDA: 115 V - CORRENTE NOMINAL: 4,5# 3/2,3 A - CLASSE I - 60 HZ - GABINETE PLÁSTICO



Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



CLIPPING (deferimentos e aplicações da NBR 14373)



PELO FUTURO DO TRABALHO

- a. Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;
- b. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente;
- c. Data de sua emissão;
- d. Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
- e. As datas do início e do final da execução dos serviços, se estes tiverem sido finalizados.

12.5.1. necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373 A NBR 14373 regulamenta "Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potências até 3kva/3kw"

12.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Especial de Licitação, mediante simples conferência/diligência, ou as inverídicas, implicará na inabilitação da licitante.

Esclarecimento 07/06/2023 17:46:36

1) Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 13/06, mais especificamente o item 4 - Estabilizador. No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbitos vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.

Resposta 07/06/2023 17:46:36

Resposta 1) Sim, está correto. Ademais, deve-se observar os demais itens do Termo de referência em SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL bem como o descritivo de cada um dos itens.

Melhores Lances	CNPJ/CPF	Razão Social/ Nome	Qtd. Ofertada	Valor Lance (Unit.)(R\$)	Data/Hora Melhor Lance	Valor Negoc. (Unit.)(R\$)	Situação do Lance	Anexo
	13.690.603/0001-23	DANIEL TAVARES DE ODES	79	252.4500	16/05/2023 08:50:55:770		Recusado	Consultar
Descrição detalhada do objeto ofertado: Estabilizador 1000VA Características Gerais Estabilizador de Tensão Igual ou Superior ao SMS Progressiva III 1000VA Potência Nominal Mínima 1000VA Tensão Nominal de Entrada 115/220 V... Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.								
	49.853.502/0001-54	SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	79	255.0000	16/05/2023 08:50:27:150		Recusado	Consultar
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST 6V/115V - 9007 ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CATALOGO ANEXO... Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.								
	47.389.221/0001-67	NUJIA PLACE LTDA	79	258.0000	16/05/2023 08:50:20:447		Recusado	Consultar
Descrição detalhada do objeto ofertado: Estabilizador de Tensão Igual ou Superior ao SMS Progressiva III 1000VA Potência Nominal Mínima 1000VA Tensão Nominal de Entrada 115/220 V... Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.								
	20.081.724/0001-14	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79	302.8400	16/05/2023 08:44:07:657		Recusado	Consultar
Descrição detalhada do objeto ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada 115/220 V Características Adicionais: Fusível Removível Proteção Plúmbio Tensão Inm... Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo TS SHARA 9007 é o mesmo da primeira colocada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.								
	49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79	309.6700	16/05/2023 08:41:24:950		Recusado	Consultar
Descrição detalhada do objeto ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada 115/220 V Características Adicionais: Fusível Removível Proteção Plúmbio Tensão Inm... Motivo da Recusa/Inabilitação: modelo CR ENERGIA KEE 3.5BI, não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.								
	34.197.944/0001-12	PEKE SOLUCOES LTDA	79	316.8000	16/05/2023 08:46:59:777		Consultar	

RGT ELETRONICA EIRELI 05.943.957/0002-76 28/04/2023 - NBR 14373 13:53 05/05/2023 - 09:41 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Questionamento: Referente ao item 19, o descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbitos vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Resposta: Esclareço que a presença das Normas Brasileiras (NBR) são de fundamental importância para todo e qualquer produto que se exige confiabilidade e segurança. Infelizmente por erros de digitação e, ou falhas no programa da planilha, resultou na exclusão da exigência da NBR 14373. Meus agradecimentos ao alerta e a preocupação com a nossa Instituição em evitar danos, prejuízos ao erário público. A nossa concordância com o entendimento exposto pelo reclamante, nos leva reiterar a observância da presença exigida da aprovação da NBR 14373, tendo o fornecedor que atentar a essa observação, pois só será aceito produtos desse item 19 com o selo de aprovação a NBR 14373.

05/06/2023 - 11:52 Certificação da NBR 14373 - 05/06/2023 - 14:43 Clipping NBR.pdf Item 19 - Estabilizador

Questionamento: No descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbitos vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segue em anexo clipping de processos deferidos e aplicados conforme NBR 14373.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: Clipping NBR.pdf

Resposta: Tratando-se de norma legal exigida pelo INMETRO, será solicitado apresentação dos arrematantes da "NBR 14373" para os aparelhos estabilizadores. Conforme o item 8.22. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

Mensagens do lote da licitação

Lista de mensagens

10 resultados por página

Data e Hora	Emitente	Descrição
11/04/2023 às 16:59:11	Pregoeiro	Continua... citado, em especial que atende a Norma Brasileira Regulamentada NBR 14373. Conforme ata anexada em listar documentos (onde consta o edital).
11/04/2023 às 16:57:55	Pregoeiro	Continua... Assim, foi decidido por dá a empresa o prazo de 02 (dois) dias para esclarecer e comprovar que o produto ofertado atende as exigências trazidas no item 5, Especificações técnicas do produto, do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
11/04/2023 às 16:57:02	Pregoeiro	Continuação... "o produto ofertado está incompatível com o solicitado, ressalvada a possibilidade de a empresa arrematante comprovar que o item ofertado está dentro das exigências do item 5(Especificações Técnicas dos produtos)do Termo de Referência"
11/04/2023 às 16:52:23	Pregoeiro	Continuação... no tocante as exigências trazidas pela NBR14373 de 12/2006, haja vista as alegações das demais empresas participantes do certame, apontando que o produto não atende a norma supracitada, bem como despacho do setor técnico, que em suma
11/04/2023 às 16:49:29	Pregoeiro	Informamos que tendo em vista a necessidade de empreender diligência junto a arrematante do lote 01, no sentido que a mesma comprove que o produto ofertado está dentro das exigências do item 5, Especificações técnicas dos produtos, em especial
09/03/2023 às 12:20:00	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP	complementando, exigida no TR do edital. Saliento ainda que os demais licitantes até o 8º colocado, ofereceram produtos sem conter a Certificação NBR 14373 conforme histórico das propostas eletrônicas apresentadas.
09/03/2023 às 12:13:19	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Sr. pregoeiro, solicitamos respeitosamente a desclassificação da empresa arrematante NETLIFE COM SERV. DE INFORMÁTICA, produto ofertado da marca TS SHARA, não possui a certificação NBR 14373.

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo último

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
406
PÁGINA
3

CNPJ/CPF	Licitante	Proposta	Marca/Modelo	Proc.	Enq.	Análise	Justificativa
47220503000185	FLAVIA DOS SANTOS CONSTANTINO SILVA 21249231004	90.9000	May 500va Bivolt	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não trata-se de estabilizador, e sim protetor eletrônico, portanto, não atende a exigência do edital.
09160944000193	AGNALDO SORDANO	119.5000	ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTS	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	A proposta não informa o modelo, impossibilitando o julgamento do item.
4328160006140	EPO SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	171.0000	TS SHARA POWEREST HOME 500 - 8003	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
4033012000104	ROGAR COMERCIO, LICITACOES E LOGACOES LIMITADA	153.9000	TS SHARA POWEREST 500VA 8003 - 8 TOMADAS	Produto no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
14076903000154	Bits Soluções Inteligente Ita	195.0000	TS SHARA Modelo POWEREST 500	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
3996020000211	DISTRIB COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	196.0300	TS SHARA - POWEREST 500VA BIVOLT 6 TOMADAS	Produto no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
36130593000150	TMD Comercio e Servicos em informatica EIRELI	202.0000	TSSHARA 500VA 9003	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	203.5000	TSSHARA Power est 500va	Produto no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
2241510000199	ANDRE LUIZ KRUECHLE POTIENS - ME	212.0000	TS SHARA POWEREST 500VA BIVOLTS 115 - 9003	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
13346050000105	F. L. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	212.7300	TS Shara Bivolt - 9003	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
47061372000191	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	218.5000	CR KEE 2 S BI	Produto no Brasil	EPP	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "SELO INMETRO, NBR 14373:2006"
18791300000100	Eunice de oliveira rodrigues dos santos	229.9000	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION III 500VA DIV	Produto no Brasil	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "8 TOMADAS TRIPOLARES"
47209125000190	REDE W DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS	236.0500	FORCE LINE-ESTAB EVO III 500VA/VI BIVOLT AUTO 115V	Importado	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quesito "8 TOMADAS TRIPOLARES"
45127054000150	MIRIAM SUZANA MORETTI	248.4000	RAGTECH- ESTAB. 500VA- BIV -6 TOMADAS -INMETRO	Produto no Brasil	ME	Classificada	

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Segundo a portaria do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR: "...É passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2004, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros" Portanto todo equipamento ofertado deverá atender a esta certificação e em caso contrário passível de ser desclassificado para o item.

Vide anexos 1 e 2

CODANORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTA MARIA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO: 67273 007769/2022-33
PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2022
SOLICITANTE: RGT ELETRONICA LTDA, CNPJ: 01.950.467/0001-65

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA

QUESTIONAMENTO 1: "Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 26/07, mais especificamente os itens 1 e 6 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?"

RESPOSTA: Em consulta à equipe técnica do presente certame licitatório foi verificado que para os itens 1 e 6 é necessário o cumprimento do requisito legal da NBR 14373. A conformidade dos equipamentos no âmbito do atendimento da Norma NBR 14373 será verificada diretamente no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/producao/busca.asp>) ou por meio de diligências do pregoeiro conforme item 8.3. do edital.

Requerimento	Criado em	Arq. escl.	Resposta	Respondido em
Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 30/06, mais especificamente o item 2 - Estabilizador. Acontece que no descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar deferimentos e aplicações da NBR 14373 em vários outros processos para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.	26/06/2023 14:55	Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf	Conforme consta no descritivo, só será aceito equipamento que comprove o atendimento a NBR 14373. OBRIGADA PELA ATENÇÃO	26/06/2023 08:50

De Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregoeletronico.pmb@gmail.com>
Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
Forwarded message
De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARCARENA - PA SEMUSB <contratossemusb@gmail.com>
Date: Ter, 4 de Jul. de 2023 às 10:39
Subject: Re: ESCLARECIMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
To: Prefeitura Barcarena - Licitação e Contratos <pregoeletronico.pmb@gmail.com>

Bom dia!

Prezada,

Após análise do pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada na participação do Edital de Pregão Eletrônico nº 9045/2023, vimos esclarecer que assim como a empresa entendemos também que a apresentação da NBR é de suma importância para aqueles produtos que exigem confiança e estabilidade. Quando da elaboração do descritivo dos itens 45 e 46 falhamos em não exigir a NBR 14373, isto posto vimos afirmar que concordamos com o exposto pela empresa para que seja exigido a aprovação da NBR 14373, para as empresas participantes para os itens 45 e 46 do presente certame.

Atenciosamente,

Emmyli Ferreira.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

407
PAGINA
1254

Pergunta
NBR 14373 - Itens 1 e 2 - Estabilizadores 28/06/2023 12:16:18
Nome: RGT ELETRONICA EIRELI
Prezado(s),

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 05/07, mais especificamente os itens 1 e 2 Estabilizadores.

No descritivo do produto consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373 emitido pelo INMETRO.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado relativos a produtos que não constam no rol do modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando itens defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.


Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos atentar-lhes para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes a comprovação do devido atendimento a NBR 14373/06.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

À disposição,
Felipe Teixeira
RGT Eletrônico EIRELI

Resposta
RAFAEL FRANCHI 28/06/2023 13:45:50
Prezados,

A licitante vencedora dos itens deverá enviar prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para comprovação de que os equipamentos ofertados atendem às especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência. **Portanto, é necessário o envio do certificado da norma solicitado no dia da licitação.**

 **Compras.gov.br**

Resposta 18/07/2023 14:41:45

O Setor demandante CPC/DLOG/PROGEST em resposta ao pedido de esclarecimento assim se pronunciou: Com relação ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa Ragtech, informamos o seguinte: Considerando que a norma ABNT NBR 14.373/2006 é de cumprimento obrigatório, o setor técnico, ao analisar a proposta, irá verificar no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos>) se o produto oferecido pela licitante possui um certificado válido emitido pelo órgão. Caso não seja possível realizar essa verificação com as informações fornecidas pelo licitante, e com base no subitem 16.4.4.1 do Termo de Referência (anexo do Edital), serão solicitadas as devidas comprovações através de diligência.

 **Compras.gov.br**

Esclarecimento 11/07/2023 14:54:28

Pedido de Esclarecimento: Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 18/07, mais especificamente os itens 25 e 26 - Estabilizador. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 11/07/2023 14:54:28

Referente aos itens 25 e 26 (Estabilizador de Tensão), do Termo de Referência, seu entendimento está correto. A Equipe de Apoio e a Pregoeira diante do questionamento em relação ao atendimento da norma NBR 14373:2002, ratificam que a partir de 1º de janeiro de 2008, todos os fabricantes de estabilizadores de tensão, com potência até 3kVA/3kW, com tensão até 250V, são obrigados a comercializar equipamentos de acordo com a norma NBR 14373:2006, em atendimento à Portaria 262 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Destarte, conforme portaria, a empresa que fabrica e comercializa este item, subentende-se que tem o conhecimento da cobrança desta norma. Assim, buscando aprimorar os processos e seguindo o princípio da isonomia e a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, ratificaremos esta informação no certame, sendo exigido essa comprovação, inserindo aviso no sistema, quando da abertura do certame.

De CPL - Comissão Permanente de Licitação <cpl@id.uff.br>

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: Re: NBR 14373 - Item 3 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023/AD

Prezados boa tarde,

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento. **Informamos que o Edital será republicado com as devidas correções.**

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

R: Sim, está. De acordo com a área responsável, a exigência será incluída.

Atenciosamente,

Juliana Borsari Richa
Equipe de Apoio
Coordenação de Licitações
Pró - Reitoria de Administração - Proad
Universidade Federal Fluminense - UFF
Email: cpl@id.uff.br



04.177.460/0001-40 REFERENCIAL DIGITAL LTDA

Marca: POWEREST
Fabricante: POWEREST
Modelo / Versão: 1000 BIVOLT 6T PRETO
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência mínima de 1000VA, Bivolt automático 115/127/220V 14136. Para consultar: [link para consulta](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006.

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/ Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
19.902.280/0001-51 GP SUL INFORMATICA LTDA

Marca: COLETEK
Fabricante: COLETEK
Modelo / Versão: ES-1500VA-BA - Ref. 316060080100
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência mínima de 1000VA, Bivolt automático 115/127/220V 14136. Para consultar: [link para consulta](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373:2006.

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/ Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA

Marca: Or energia
Fabricante: Or energia
Modelo / Versão: Or energia
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência mínima de 1000VA, Bivolt automático 115/127/220V 14136. Para consultar: [link para consulta](#)

Motivo da Recusa/Inabilitação: Devido não ter enviado a documentação solicitada no prazo determinado.

Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/ Sim
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado
01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo / Versão: Sida Laser 1000Va 5 Tom 3379.
Descrição detalhada do objeto ofertado: ITEM 25: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, Com potência de 1000VA, Bivolt automático 115/127/220V 14136. Para consultar: [link para consulta](#)

Porte Empresa: Demais (Diferente da ME/EPP) Declaração ME/EPP/ Não
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

De Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):

"O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos Itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373."

De secompcogead <secompcogead@fiocruz.br>

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados,

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento de V.Sas:

Pergunta: **Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?**

Consideramos pertinente o atendimento a conformidade da norma técnica NBR 14373, portanto, iremos incluir na descrição do item 24 no termo de referência.

A resposta encontra-se também disponível no site do sistema Compras.gov

Atenciosamente,
Equipe de Pregão

De Licitações Compras e Contratos do Câmpus Barra do Corda <comprasbarradocorda@ifma.edu.br>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA

Prezado licitante, o edital sofrerá alterações, para que conste nas especificações técnicas do Item a necessidade de atendimento a NBR 14373. Informamos ainda que o Pregão 04/2023 está suspenso para que sejam realizadas as devidas alterações.

Atenciosamente

De carajola.patrick@marinha.mil.br

Para Mim <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Cc: bnic.obtencao@bnic.obtencao@marinha.mil.br

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2023 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Prezado Licitante, boa tarde!

De fato, é mister que o item estabilizador esteja em conformidade com a NBR 14373.

Respeitosamente,

PATRICK GABRIEL FARIA CARRAJOLA
Terceiro-Sargento(CL)
Ajudante do Encarregado do Setor de Processos Comuns

Base Naval da Ilha das Cobras(BNIC)
PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO - S/N
EDIFÍCIO 17A - ILHA DAS COBRAS
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Telefone: (21) 2197-2653
E-mail: carrajola.patrick@marinha.mil.br



Resposta 14/08/2023 15:56:23

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): "O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373.". O pedido de esclarecimento quanto estas respostas estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.

De COGINST - DELMIRO <coginst@delmiro.ufal.br>

Para Felipe.teixeira@ragtech.com.br

Cc: Licitações, Andreza Santos, Licitações, Camila Felix

Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Prezados,

Após análise a comissão de licitação acatou o entendimento abordado pelo pretenso fornecedor. Neste caso, é obrigatório que o equipamento seja fabricado de acordo com as normas da NBR 14373:2006, sendo sua certificação obrigatória exigida conforme rege a Portaria 262/2007. Dessa forma, será exigida a comprovação da certificação em atendimento a NBR 14373:2006.

Atenciosamente,

João Mendonça de Lima
Pregoeira
Coordenadora de Gestão Institucional - COGINST / Campus do Sertão
Tel. 3214 - 1944

De Licitação Cel <cel.msjp@gmail.com>

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO: 13.042/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A empresa questiona sobre certificado de atendimento NBR 14373, conforme Despacho nº 43

RESPOSTA:

Prezados,

Informamos que é de conhecimento desta Diretoria de Tecnologia a portaria nº 262/2007 do INMETRO, considerando que o produto necessita compulsoriamente deste requisito, julgamos desnecessária essa informação, tendo em vista que sempre seguiremos as leis e portarias necessárias para atuar com legalidade em todo o certame. **Caso seja ofertado produtos que não possuam tal certificado, será indeferido considerando legislação vigente.**

João Pessoa
Prefeitura Municipal de João Pessoa
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Município de Santa Bárbara d'Oeste

ESCLARECIMENTO SOBRE P.E. Nº 138/2023

Em atendimento ao questionamento feito pelo Sr Felipe Lima Teixeira, relacionado aos itens 5 e 6 (estabilizadores) do Pregão Eletrônico nº 138/23, informamos que os equipamentos ofertados deverão estar de acordo com as normas vigentes no país, entre elas a NBR 14373. Informamos ainda que essa análise será feita apenas ao equipamento ofertado pelo vencedor do certame, e caso não esteja em conformidade, será convocado o 2º colocado.

De: licitacoes@ufsb.edu.br

Para: Licitações, Andreza Santos

Cc: Supervisor de licitações, Felipe Teixeira

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA



Prezada,

De acordo com resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento abaixo, em virtude da Portaria n° 262/2007 do INMETRO adotar como compulsória a certificação dos estabilizadores, qualquer equipamento ofertado na licitação deve atender à NBR 14373. Logo, o entendimento está correto.

Atenciosamente,

Jéssica Fátima de Sousa

Chefe do Setor de Licitações

Coordenação de Compras e Licitações

Pró-reitoria de Administração

Universidade Federal do Sul da Bahia

